



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по городскому округу город Шахунья

606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Тургенева, д.13 а, тел. (код - 83152) 2-34-82, 2-16-78

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 53/2**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному учреждению

«Вахтанский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора городского округа город Шахунья Нижегородской области по пожарному надзору Дудина Дмитрия Вячеславовича № 53 от 08 сентября 2022 года в период с «26» сентября 2022 г. по «26» сентября 2022 г.

Начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

городскому округу город Шахунья подполковником внутренней службы Дудиным Дмитрием Вячеславовичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная проверка (плановая)

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица

Директор ГБУ «Вахтанский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Катаева Наталья Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательны х требований пожарной безопасност и	Отметка о выполне нии
1.	В системе внутреннего противопожарного водопровода применены пожарные краны с комплектующими с DN менее 50.	(Основание: статья 4, статья 6, статья 86 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» пункт 4.1.1 таблица 1, пункт 4.1.8; СНИП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» пункт 6.1* таблица 1, пункт 6.8).	01.10.2023	
2	При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления, расстояния между ними составляет менее 50 мм.	(Основание: статья 4, статья 6, статья 83 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» пункт 5.14; СП 5.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» пункт 13.14.8; НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» пункт 12.51)	01.10.2023	
3	Приемно-контрольный прибор системы автоматической пожарной сигнализации установлен не в помещении с круглосуточным	(Основание: статья 4, статья 6, часть 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и	01.10.2023	

	пребыванием дежурного персонала.	автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» пункт 5.12; НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» пункт 12.48.*).		
4	Кабельные линии в системах автоматической пожарной сигнализации и системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнены типом кабеля с индексом ниже FRLSLTx.	(Основание: статья 4, статья 6, часть 2 статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» пункт 13.15.7; таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»)	01.10.2023	
5	Помещения не в полном объеме оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (участок коридора около кабинета дежурной медицинской сестры на 3 этаже, участок коридора у комнаты санитарок на 2 этаже, участок коридора около запасного выхода на 1 этаже, ритуальная комната).	(Основание: статья 4, статья 6, статья 54, статья 83 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» пункт 4.4, пункт 4.8, таблица 1 и 3; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» пункт А.4, таблица 1 и 3; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» пункт 4, пункт 14, таблица 1).	01.10.2023	
6	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре переведена в ручной режим работы.	(Основание: Правила противопожарного режима Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» пункт 55 (Далее ППР в РФ)).	01.10.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГБУ «Вахтанский
дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Катаева Н.А.


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Начальник отделения надзорной деятельности
профилактической работы по городскому округу
Шахунья подполковник внутренней службы Дудин Д.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

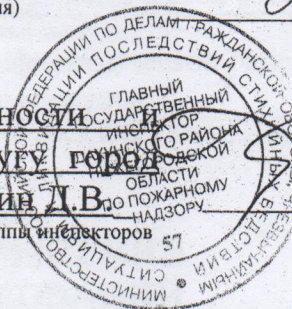

«26» сентября 2022 г.

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.